



京都 堀川下立売
鳴海餅本店

鳴海餅本店


10月度・換気月報

おたのもうします



株式会社鳴海餅本店
COVID-19対策推進室

1, 令和2年9月度のCO2平均値推移

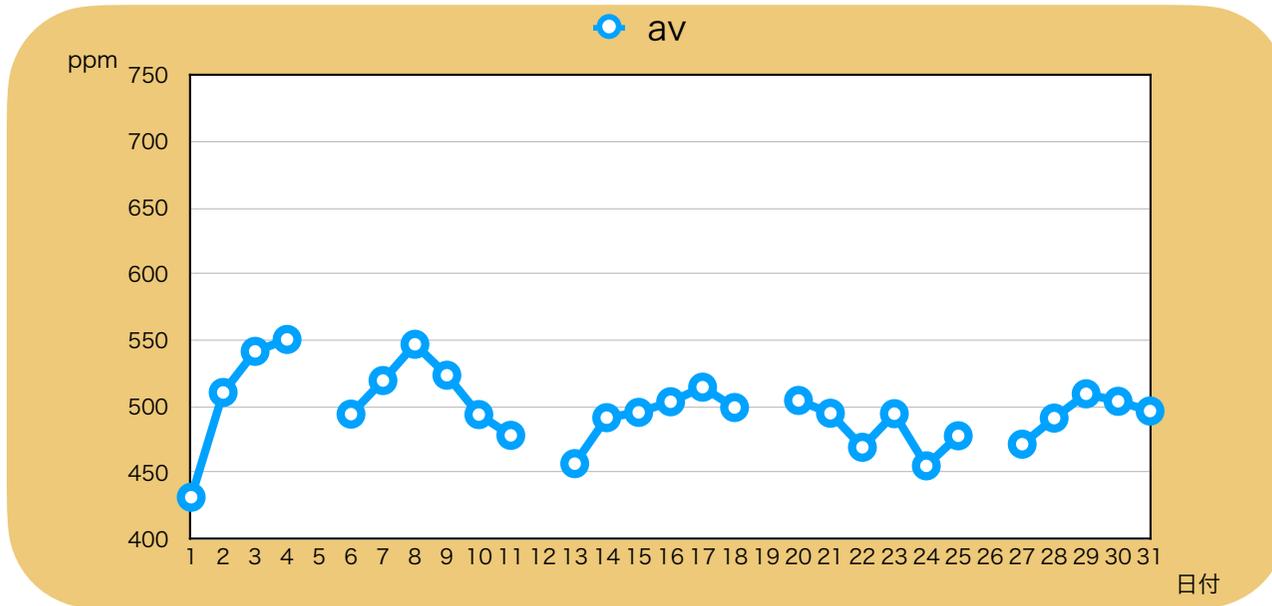

時間別計測値

	最高値	平均値
朝	638	519
昼	597	491
夕	543	481
全体	593	497

~総括~

10月度の本店CO2濃度は測定開始以来最も低い水準となり数値も安定した為、最も換気ができた月となりました。要因としては過去の数値を基に比較的高い数値が計測される朝方と来店者数が多いお昼頃を目安に換気を意識的に行った事が考えられます。今後も数値を基に実施し、冬に向けて対策を講じて参ります。



2, 令和2年10月度のCO2濃度推移

日付	朝(0800)	昼(1200)	終(1600)	av	
1		454	417	424	432
2		494	525	513	511
3		638	520	467	542
4		556	553	543	551
5	●	●	●	●	
6		541	459	483	494
7		565	478	516	520
8		521	597	523	547
9		487	552	532	524
10		613	436	433	494
11		554	422	459	478
12	●	●	●	●	
13		521	429	421	457
14		492	481	502	492
15		574	433	480	496
16		508	540	463	504
17		508	514	522	515
18		510	490	498	499
19	●	●	●	●	
20		555	468	491	505
21		522	482	481	495
22		464	477	467	469
23		508	511	465	495
24		482	450	434	455
25		432	520	482	478
26	●	●	●	●	
27		421	511	483	472
28		506	488	480	491
29		558	489	482	510
30		521	496	495	504
31		520	511	459	497
av		519	491	481	497

今月のアラート発生日数は…

0日

うちアラート1(800ppm以上)は…

0回

うちアラート2(950ppm以上)は…


0回

でした!



* 「●」は定休日なので未測定です。

3,本店来店者数とCO2平均濃度との相関関係について

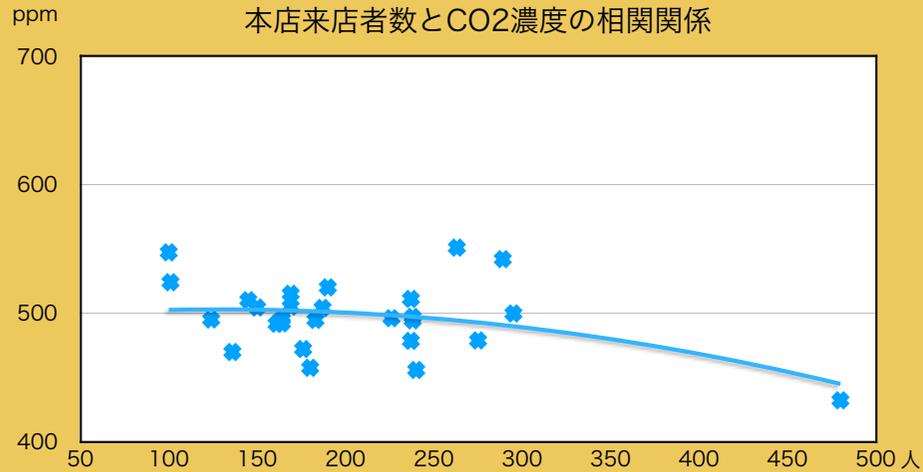

来店者数300名を境にCO2濃度が下がると言う傾向が今月も確認できました。また今月は550ppmを目安に換気を行う様にした結果、過去二ヶ月と比較して、非常に低い数値を出す事ができ、数値をコントロールできたと考えています。

ただ、来店者数が少ないと換気に意識が向かず、どうしても数値が上がってしまう傾向が出ております。

引き続き、数値に基づいた換気の励行が鍵になると考えています。



4,次月の目標は…

- ①来店者数ではなく、あくまで測定値に基づいた換気の実施
- ②1時間ごとの数値計測(今月末実施の為)

の2つです!!

